

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2658**

**Solicitant:** SECTIA TITU  
**Loc de prelevare:** Lunguletu, iesire statie  
**Punct prelevare:** robinet rezervor stocare  
**Cod proba:** 303  
**Scopul analizei:** verificare calitate apa –dezinfecție rezervor ziua 1  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 1000 ml  
**Prelevat de:** Chiran Antonia

**Fisa prelevare nr:** 2685

**Data si ora prelevării probei:** 26.09.2025/10:20

**Data si ora receptiei probei:** 26.09.2025/11:45

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 26.09.2025/12:30

**Data si ora finalizării analizei:** 26.09.2025/23:55

**Data si ora eliberării rezultatului:** 29.09.2025/13:00


**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                  | Valoare CMA                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH          | ≥6,5 - ≤9,5                                   | 7.7                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | μS / cm la 20°C     | 2500                                          | 454                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                 | 4 (urban)<br>5 (rural)                        | 0.37                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                | ≥ 0,1 statie, rezervor<br>≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0.20                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                |                                               | 0.23                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                   | min, 80% din clor total                       | 87                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                | 0,5                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                   | 1)                                            | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                   | 2)                                            | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                   | 3)                                            | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea             | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | μg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | μg/l                | 200                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane       | -                                             | -                    | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l | 5                                             | -                    | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

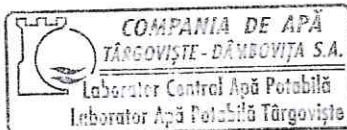

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2431**

|                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU                                                                                              | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2685                               |
| <b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, iesire statie                                                                           | <b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.09.2025/10:20       |
| <b>Punct prelevare:</b> robinet rezervor stocare                                                                            | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.09.2025/11:45        |
| <b>Cod proba:</b> 303                                                                                                       | <b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia    |
| <b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare,ziua 1                                    | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.09.2025/13:30     |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila                                                                                        | <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 29.09.2025/10:00    |
| <b>Volum proba:</b> 500 ml                                                                                                  | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/10:30 |
| <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia                                                                                          |                                                              |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017 |                                                              |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

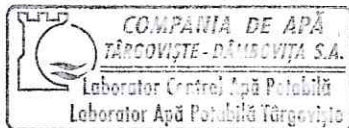

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se referă numai la proba prelevată și analizată.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soscaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2659**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marian<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 304<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa –dezinfecție rezervor ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2686<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.09.2025/10:30<br><b>Data si ora recepției probei:</b> 26.09.2025/11:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 26.09.2025/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/13:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                  | Valoare CMA                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH          | ≥6,5 - ≤9,5                                   | 7.7                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | μS / cm la 20° C    | 2500                                          | 458                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                 | 4 (urban)<br>5 (rural)                        | 0.46                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                | ≥ 0,1 stație, rezervor<br>≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0.20                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                |                                               | 0.24                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                   | min, 80% din clor total                       | 83                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                | 0,5                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                   | 1)                                            | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                   | 2)                                            | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                   | 3)                                            | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                | 0,1 stație, rezervor<br>0,5 retea             | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | μg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | μg/l                | 200                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane       | -                                             | -                    | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l | 5                                             | -                    | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,020 mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

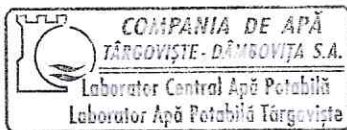

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2432**

|                                                                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU                                                                                                      | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2686                               |
| <b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marian                                                | <b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.09.2025/10:30       |
| <b>Punct prelevare:</b> robinet cistea                                                                                              | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.09.2025/11:45        |
| <b>Cod proba:</b> 304                                                                                                               | <b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia    |
| <b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare,ziua 1                                            | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.09.2025/13:30     |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila                                                                                                | <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 29.09.2025/10:00    |
| <b>Volum proba:</b> 500 ml                                                                                                          | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/10:30 |
| <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia                                                                                                  |                                                              |
| <b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017 |                                                              |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

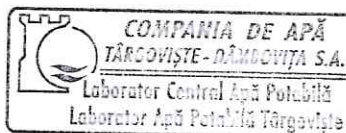

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiză fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2660**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, str. Biruintei, Radescu Ion<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 305<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa –dezinfecție rezervor ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2687<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.09.2025/10:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.09.2025/11:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 26.09.2025/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/13:00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                  | Valoare CMA                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH          | ≥6,5 - ≤9,5                                   | 7.7                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | µS / cm la 20° C    | 2500                                          | 484                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                 | 4 (urban)<br>5 (rural)                        | 0.33                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                | ≥ 0,1 statie, rezervor<br>≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0.20                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                |                                               | 0.23                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                   | min, 80% din clor total                       | 87                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                | 0,5                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                   | 1)                                            | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                   | 2)                                            | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                   | 3)                                            | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea             | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | µg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | µg/l                | 200                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane       | -                                             | -                    | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l | 5                                             | -                    | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                | 250                                           | -                    | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

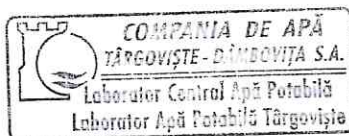

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2433**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, str. Biruintei, Radescu Ion<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 305<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor<br>stocare,ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2687<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.09.2025/10:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.09.2025/11:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.09.2025/13:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 29.09.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/10:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

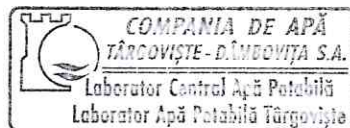

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2669**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, iesire statie<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie<br><b>Cod proba:</b> 300<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa –dezinfectie rezervor, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2696<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.09.2025/10:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 27.09.2025/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/13:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                  | Valoare CMA                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH          | ≥6,5 - ≤9,5                                   | 7.6                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | μS / cm la 20° C    | 2500                                          | 468                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                 | 4 (urban)<br>5 (rural)                        | 0.46                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                | ≥ 0,1 statie, rezervor<br>≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0.27                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                |                                               | 0.30                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                   | min, 80% din clor total                       | 90                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                | 0,5                                           | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                   | 1)                                            | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                   | 2)                                            | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                   | 3)                                            | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                | 50                                            | 4.774                | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea             | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | μg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | μg/l                | 200                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane       | -                                             | 11.78                | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l | 5                                             | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                | 250                                           | 15.29                | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                | 250                                           | 28.80                | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

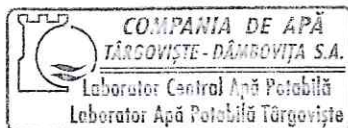

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2442**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, iesire statie<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie<br><b>Cod proba:</b> 300<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare,ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2696<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.09.2025/10:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 30.09.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 30.09.2025/10:20 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

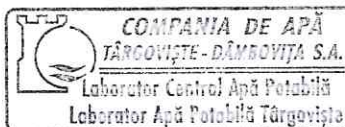

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2670**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marian<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 301<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa –dezinfecție rezervor, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2697<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.09.2025/10:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 27.09.2025/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/13:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                  | Valoare CMA                                   | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH          | ≥6,5 - ≤9,5                                   | 7.6                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | μS / cm la 20° C    | 2500                                          | 463                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                 | 4 (urban)<br>5 (rural)                        | 0.27                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                | ≥ 0,1 statie, rezervor<br>≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea | 0.22                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                |                                               | 0.24                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                   | min, 80% din clor total                       | 91                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                | 0,5                                           | 0.057                | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                   | 1)                                            | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                   | 2)                                            | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                   | 3)                                            | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                | 50                                            | 3.816                | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea             | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | μg/l                | 50                                            | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | μg/l                | 200                                           | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane       | -                                             | 11.78                | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l | 5                                             | 0.58                 | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                | 250                                           | 12.51                | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                | 250                                           | 32.64                | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: nitriti < 0,007 mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbulētu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletnului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2443**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marian<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 301<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2697<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.09.2025/10:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.09.2025/10:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 30.09.2025/10:20 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 9                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 12                  | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

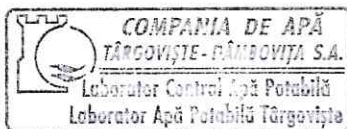

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2671**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU<br><b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, str. Biruintei, Radescu Ion<br><b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 302<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa –dezinfecție rezervor, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2698<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.09.2025/10:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.09.2025/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 27.09.2025/23:55<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 29.09.2025/13:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                                |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| pH (20,0°C)                                     | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 7.6                  | SR ISO 10523:2012                                |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 472                  | SR EN ISO 27888:1997                             |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                     | 0.41                 | SR EN ISO 7027-1:2016                            |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.27                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                            | 0.29                 | SR EN ISO 7393-1:2002                            |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min, 80% din clor total                                    | 93                   | -                                                |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                               |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                      |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                               |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006   |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                         | -                    | SR ISO 6333:1997                                 |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                        | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                        |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        | -                                                          | -                    | SR ISO 6059:2008                                 |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                              |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                                 |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987, metoda volumetrica               |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,020 mg/l;

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

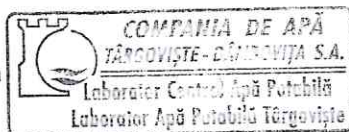

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2444**

|                                                                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TITU                                                                                                   | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2698                               |
| <b>Loc de prelevare:</b> Lunguletu, str. Biruintei, Radescu Ion                                                                  | <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.09.2025/10:20       |
| <b>Punct prelevare:</b> robinet cisterna                                                                                         | <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.09.2025/12:00        |
| <b>Cod proba:</b> 302                                                                                                            | <b>Receptionat/inregistrat:</b> Eftimie Gabriela             |
| <b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2                                        | <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.09.2025/12:30     |
| <b>Produs analizat:</b> apa potabila                                                                                             | <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.09.2025/10:00    |
| <b>Volum proba:</b> 500 ml                                                                                                       | <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 30.09.2025/10:20 |
| <b>Prelevat de:</b> Eftimie Gabriela                                                                                             |                                                              |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017 |                                                              |


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

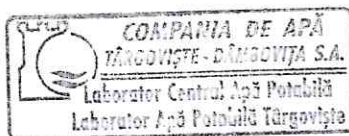

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.