

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soscaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 696**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, iesire statie  <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie <b>Cod proba:</b> 700 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 710 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.03.2025/14:00 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 26.03.2025/18:10 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 27.03.2025/13:00
---	--

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,4	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	μS / cm la 20°C	2500	350	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.82	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.22	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0.24	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	92	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	-	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	-	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	μg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	μg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		-	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	-	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	-	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	-	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 640**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, iesire statie  <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie <b>Cod proba:</b> 700 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 710 <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 26.03.2025/14:00 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 29.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 31.03.2025/08:15
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	12	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
 HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 697**


<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Salcuta, str. Teiului, nr. 135, Florica Mihaela  <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie <b>Cod proba:</b> 701 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 711 <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 26.03.2025/14:15 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 26.03.2025/18:10 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 27.03.2025/13:00
--	--

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,4	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	μS / cm la 20°C	2500	343	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0,42	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0,20	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0,22	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	91	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	-	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	-	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	μg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	μg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		-	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	-	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	-	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	-	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

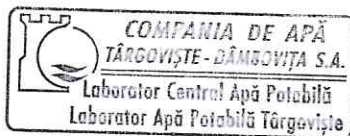

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.024563 1472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 641**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Salcuta, str.Teiului, nr.135, Dragne Florina <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie <b>Cod proba:</b> 701 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 711 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 26.03.2025/14:15 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 29.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 31.03.2025/08:15
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

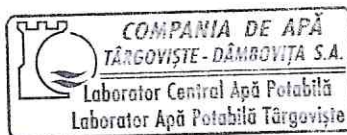

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
 HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro  
 Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 698**


<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Braniste, str. Principala, nr. 1385, Farmacia "Ana Maria" <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta farmacie <b>Cod proba:</b> 702 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 712 <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 26.03.2025/14:30 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 26.03.2025/18:10 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 27.03.2025/13:00
---	--

**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,4	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	µS / cm la 20° C	2500	340	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	1.26	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.15	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0.17	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min, 80% din clor total	88	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	-	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	-	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	µg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	µg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		-	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	-	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	-	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	-	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
 Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

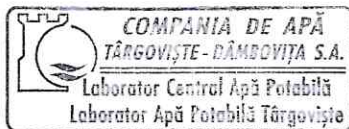

RESPONSABIL ANALIZA,  
 Chim. Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 642**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Branistea, str.Principala, nr.1385, Farmacia "Ana Maria" <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta farmacie <b>Cod proba:</b> 702 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 1 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Bacanu Valerica	<b>Fisa prelevare nr:</b> 712 <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 26.03.2025/14:30 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 26.03.2025/15:10  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 26.03.2025/15:30 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 29.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 31.03.2025/08:15
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	18	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	3	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 719**


<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, iesire statie  <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie <b>Cod proba:</b> 700 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 2 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 734 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.03.2025/12:30 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:35 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 28.03.2025/03:10 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 28.03.2025/13:00
--	--

**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,1	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	μS / cm la 20°C	2500	391	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.26	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.28	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0.31	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	90	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	8.779	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	SLQ	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	μg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	μg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		11.67	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	SLQ	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	15.29	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	38.40	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

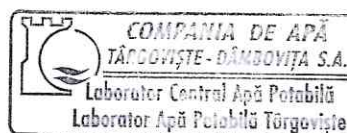

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 662**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, iesire statie  <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie <b>Cod proba:</b> 700 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 2 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 734 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.03.2025/12:30 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:00 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 31.03.2025/09:00
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
 HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Sosseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 720**


<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Salcuta, str. Teiului, nr. 135, Dragne Florina  <b>Punct prelevare:</b> robinet cismea <b>Cod proba:</b> 701 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 2 <b>Produce analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 735 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.03.2025/12:40 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:35 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 28.03.2025/03:10 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 28.03.2025/13:00
---	--

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	μS / cm la 20° C	2500	383	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.22	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.25	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0.28	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min, 80% din clor total	89	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	7.969	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	SLQ	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	μg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	μg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		11.89	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	SLQ	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	15.98	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	38.40	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan

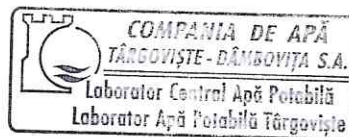

RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
 Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 663**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Salcuta, str.Teiului, nr.135, Dragne Florina <b>Punct prelevare:</b> robinet cistea <b>Cod proba:</b> 701 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 2 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 735 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.03.2025/12:40 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:00 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 31.03.2025/09:00
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	1	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax 0245631472, email: laboratorapap@catd.ro

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru toți parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 721**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Braniste str. Principaal, nr. 1385, Farmacia "Ana Maria" <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta farmacie <b>Cod proba:</b> 702 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica ziua 2 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 1000 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 736 <b>Data si ora prelevării probei:</b> 27.03.2025/13:00 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:35 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 27.03.2025/18:55 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 28.03.2025/13:00
---	--

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2024; SR EN ISO 5667-14/2017**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoarea determinata	Metode de analiza
pH (20,0°C)	Unitati pH	≥6,5 - ≤9,5	7,1	SR ISO 10523:2012
Conductivitate	μS / cm la 20° C	2500	386	SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.26	SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 stație, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 rețea	0.26	SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total	mg/l		0.29	SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min, 80% din clor total	90	-
Amoniu	mg/l	0,5	SLQ	SR ISO 7150-1:2001
Culoare	-	1)	1)	SR ISO 7887:2012 – metoda C
Miros	-	2)	2)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Gust	-	3)	3)	SR EN 1622:2007-determinare calitativa – Anexa C
Nitrati	mg/l	50	-	SR ISO 7890-3:2000
Nitriti	mg/l	0,1 stație, rezervor 0,5 rețea	-	SR ISO 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan	μg/l	50	-	SR ISO 6333:1997
Fier	μg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala	Grade Germane		-	SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate	mgO <sub>2</sub> /l	5	-	SR EN ISO 8467:2001
Cloruri	mg/l	250	-	SR ISO 9297:2001
Sulfati	mg/l	250	-	STAS 3069:1987, metoda volumetrica

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

SEF LABORATOR,  
Ing. Chim. Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim. Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2024  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax.0245631472, email:laboratorapap@catd.ro

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru toti parametrii din Buletinul de analize, conform Certificat nr.768/08.08.2024

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 644**

<b>Solicitant:</b> SECTIA TITU <b>Loc de prelevare:</b> Titu, sat Branistea, str.Principala, nr.1385, Farmacia "Ana Maria" <b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta farmacie <b>Cod proba:</b> 702 <b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – avarie electrica, ziua 2 <b>Produs analizat:</b> apa potabila <b>Volum proba:</b> 500 ml <b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia	<b>Fisa prelevare nr:</b> 736 <b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.03.2025/13:00 <b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.03.2025/13:30  <b>Receptionat/inregistrat:</b> chim Tudorache Claudia  <b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.03.2025/15:00 <b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.03.2025/13:00 <b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 31.03.2025/09:00
<b>Metode de prelevare:</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2024;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017	


**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

**PARAMETRII INDICATORI**

Parametrii analizati	UM	Valoare CMA	Valoare determinata	Metode de analiza
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	0	SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1 ml	Fara modificari anormale	2	SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

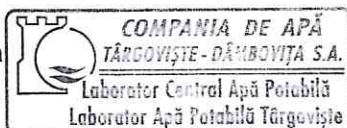

RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*