

**COMPANIA DE APA**  
**TARGOVISTE-DAMBOVITA**




Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2023-31.12.2023**



## Cuprins

### **I. Introducere**

### **II. Analiza activitatii la S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A**

1. Productia fizica de apa si canalizare

2. Veniturile totale

3. Cheltuieli totale

4. Profitul brut

5. Repartizarea profitului net


6. Datorii, Creante

### **III. Date referitoare la controlul intern si managementul riscurilor**

### **IV. Dezvoltarea previzibila a Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA**

### **V. Aspecte legate de mediu**

### **VI. Informatii privind litigiile la SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA**



## **I.INTRODUCERE**

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Regelementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate - si a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Scopul acestui raport este de a oferi o analiza echilibrata si cuprinzatoare privind dezvoltarea performantei activitatilor SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**, cu sediul social in Targoviste str. IC Bratianu nr.50 ,este inregistrare la Camera de Comert si Industrie Dambovita J15/5/98 si cod fiscal RO10084149.

### **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Strada REPUBLICII, Nr. 1, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru - Stadia de Epurare Potlogi


Adresă: Sat Potlogi, Comuna Potlogi, nc72004, situată in T99/2, P42, Judet Dâmbovğa

Denumire: Punct de lucru - Stația de Epurare Visinesti

Adresă: Sat Urseiu, Comuna Vișinești, Nr. 31, Judet Dâmbovița

**Denumire: Punct de lucru**

Adresă: Sat Gheboaiia, Comuna Finta, Strada BISERICII, Nr. FN, Judet DâmbovĖa



Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, Strada NICOLAE TITULESCU, Nr. 23 B, DN 7, Judet Dâmbovița**

Act sediu: Contract de închiriere, nr. 2 din data 09.02.2017

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada REPUBLICII, Nr. 17, ZONA PIAȚA CENTRALĂ, Judet Dâmbovița**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada ING. AUREL RAINU, Nr. 67, ÎN INCINTA ANEXEI PRIMĂRIEI FIENI, Judet Dâmbovita**

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE APĂ  
HULUBEȘTI Adresă: Sat Hulubești, Comuna  
Hulubești, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru BAZINE ACUMULARE PRISEACA

**Adresă: Loc. Priseaca, Municipiul Târgoviște, Strada TEILOR, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 271, NUMĂR CADASTRAL 1-1, Judet Dâmbovița**

Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE POMPARE DRAGOMIREȘTI SUD  
Adresă: Sat Dragomirești, Comuna Dragomirești, TARLAUA 11 PARCELA 425,  
Judet Dâmbovița

**Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE POMPARE DRAGOMIREȘTI NORD**

**Adresă: Sat Drăgăești Ungureni, Comuna Mănești, DC 1157 ÎN TARLAUA 20, PARCELA 1158, Judet Dâmbovița**

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE APĂ TITII

Adresă: Loc. Titu, Oraș Titu, Strada BAIULUI, Nr. 22, Judet  
Dâmbovita


Denumire: Punct de lucru STATIA DE APĂ BANA

Adresă: Municipiul Moreni, Strada REPUBLICII, Nr. FN, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE MORENI

Adresă: Municipiul Moreni, Strada 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 125B, Judet Dâmbovița





**Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE APĂ PARC - LABORATOR DEAPĂ POTABILĂ GĂEȘTI**

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, Strada 13 DECEMBRIE, PARCUL CENTRAL GĂEȘTI, Judet Dâmbovița

**Denumire: Punct de lucru STAȚIE DE TRATARE ȘI POMPARE ARGEȘ**

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, PRELUNGIREA STRĂZII ARGEȘUȘUI , LA GRANIȚA DINTRE ORAȘUL GĂEȘTI ȘI COM.PETREȘTI, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPLIRARE GĂEȘTI

**Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, MAL STRAND RÂU ARGEȘ LA GRANIȚA DINTRE ORAȘUL GĂEȘTI ȘI COMUNA MOGOȘANI, Judet Dâmbovița**

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE POMPARE SP1 GĂEȘTI

Adresă: Loc. Găești, Oraș Găești, PRELUNGIREA STRĂZII ROBANEȘTI LÂNGĂ CALEA FERATĂ, Judet Dâmbovița Act sediu: Adeverință, nr. 16789 din data 06.11.2014

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE TRATARE APĂ PUCIOASA - LABORATOR APĂ POTABILĂ PUCIOASA

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Aleea DEBARCADERULUI, Nr. 1, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE PUCIOASA

Adresă: Loc. Pucioasa, Oraș Pucioasa, Aleea ZEFIRULUI, Nr. 8, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE FIENI - LABORATOR DE APĂ UZATĂ FIENI  
Adresă: Loc. Fieni, Oraș Fieni, Strada INDUSTRIEI, Nr. 4, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE TITU - LABORATOR DE APĂ UZATĂ TITU

Adresă: Loc. Titu, Oraș Titu, SAT SĂLCUTA, Nr. 156A, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru TÂRGOVIȘTE - SEDIUL 2


Adresă: Municipiul Târgoviște, Strada NICOLAE FILIPESCU, Nr. 49, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE TRATARE APĂ TÂRGOVIȘTE - SUD - LABORATOR APĂ POTABILĂ TÂRGOVIȘTE

Adresă: Municipiul Târgoviște, Șoseaua GĂEȘTI, Nr. 14, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 95, NUMĂR CADASTRAL 23, Judet Dâmbovița

Denumire: Punct de lucru STAȚIA DE EPURARE APE UZATE TÂRGOVIȘTE SUD . LABORATOR DE APĂ UZATĂ

Adresă: Municipiul Târgoviște, Strada CALEA PLOIEȘTI, NUMĂR SECTOR CADASTRAL 272, NUMĂR CADASTRAL 1-6, Judet Dâmbovița



# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774


[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are licenta de functionare clasa 2 nr. 5490, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice la data de 13.09.2021 pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare. Furnizarea / prestarea serviciului se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii nr.3/29.01.2009, incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA, modificat prin Acte aditionale succesive, in sensul extinderii ariei de operare.

Capitalul social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA la 31.12.2023 a fost de 3.205.542 de actiuni.

Situatia participarii la capitalul social al Companiei pe fiecare actionar in parte la 31.12.2023 se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Entitati	Numar actiuni subscrise subscrise si varsate (buc)	Valoare actiuni subscrise (lei)	(%)
1	Municipiul Targoviste	2.171.462	2.171.462	67,7409
2	Judetul Dambovita	269.673	269.673	8,4127
3	Municipiul Moreni	59.105	59.105	1,8438
4	Oras Pucioasa	100	100	0,0031
5	Oras Fieni	1	1	0,0000
6	Comuna Aninoasa	16.494	16.494	0,5145
7	Comuna Gura Ocnitei	34.962	34.962	1,0907
8	Comuna Sotanga	31.088	31.088	0,9698
9	Comuna Ulmi	34.963	34.963	1,0907
10	Comuna Branesti	11.622	11.622	0,3626
11	Comuna Buciumeni	38.362	38.362	1,1967
12	Oras Racari	11.622	11.622	0,3626
13	Comuna Moroieni	26.741	26.741	0,8342
14	Comuna Vulcana Bai	38.362	38.362	1,1967
15	Comuna Dragomiresti	7.650	7.650	0,2386
16	Comuna Petresti	11.620	11.620	0,3625
17	Comuna Visina	23.242	23.242	0,7251
18	Comuna Niculesti	23.242	23.242	0,7251
19	Comuna Morteni	23.242	23.242	0,7251
20	Comuna Pietrosita	23.241	23.241	0,7250
21	Comuna Valea Lunga	34.862	34.862	1,0876
22	Comuna Vulcana Pandele	34.860	34.860	1,0875
23	Comuna Glodeni	11.621	11.621	0,3625




24	Comuna Iedera	11.621	11.621	0,3625
25	Comuna Tatarani	34.862	34.862	1,0876
26	Comuna Lucieni	34.861	34.861	1,0875
27	Comuna Baleni	11.621	11.621	0,3625
28	Comuna Vacaresti	11.620	11.620	0,3625
29	Comuna Nucet	34.862	34.862	1,0876
30	Comuna Matasaru	34.862	34.862	1,0876
31	Comuna Butimanu	17.431	17.431	0,5438
32	Comuna Lunguletu	22.080	22.080	0,6888
33	Comuna Potlogi	11.621	11.621	0,3625
34	Oras Titu	1	1	0,0000
35	Oras Gaesti	1	1	0,0000
36	Comuna Tartasesti	3.499	3.499	0,1092
37	Comuna Razvad	38.363	38.363	1,1968
38	Comuna Voinesti	100	100	0,0031
	TOTAL	3.205.542	3.205.542	100,0000

## **II.ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE LA COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

Raportul aferent exercitiului financiar al anului 2023 reprezinta o sinteza a activitatii economico – financiare desfasurata de societatea Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. in aceasta perioada si este structurat pe urmatoarele capitole:

- Productia fizica;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profit brut;
- Repartizarea profitului net;
- Creante, datorii ;





## 1.PRODUCTIA FIZICA – APA SI CANALIZARE

In anul 2023 activitatea de exploatare a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a fost influentata de o serie de factori economici si comerciali, ceea ce conduce la modificari fata de realizările anilor 2020, 2021 si 2022.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2023 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 67 de localitati.

Din analiza datelor privind productia fizica totala (apa,canal) se constata la sfarsitul anului 2023 urmatoarea situatie:


### Productia fizica totala realizata la finele anului 2023 :

- Productia realizata de apa potabila facturata este de **10.276.765 mc** pe total companie ;
- Productia realizata pentru activitatea de canalizare – epurare este de **7.109.525 mc** pe total companie;

Evolutia comparativa a productiei fizice realizata in anul 2023 cu realizările anilor 2020, 2021 si 2022 pe total companie se prezinta dupa cum urmeaza:


TABEL NR 1

ACTIVITATEA	REALIZARI 2020	REALIZARI 2021	REALIZARI 2022	REALIZARI 2023	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
APA POTABILA (mc)	10.152.452	10.572.847	10.638.744	10.276.765	96,60	97,20	101,22
CANALIZARE- EPURARE (mc)	7.056.155	7.191.323	6.872.310	7.109.525	103,45	98,86	100,76



Grafic evolutia comparativa a productiei fizice se prezinta astfel :


**FIGURA NR. 1**

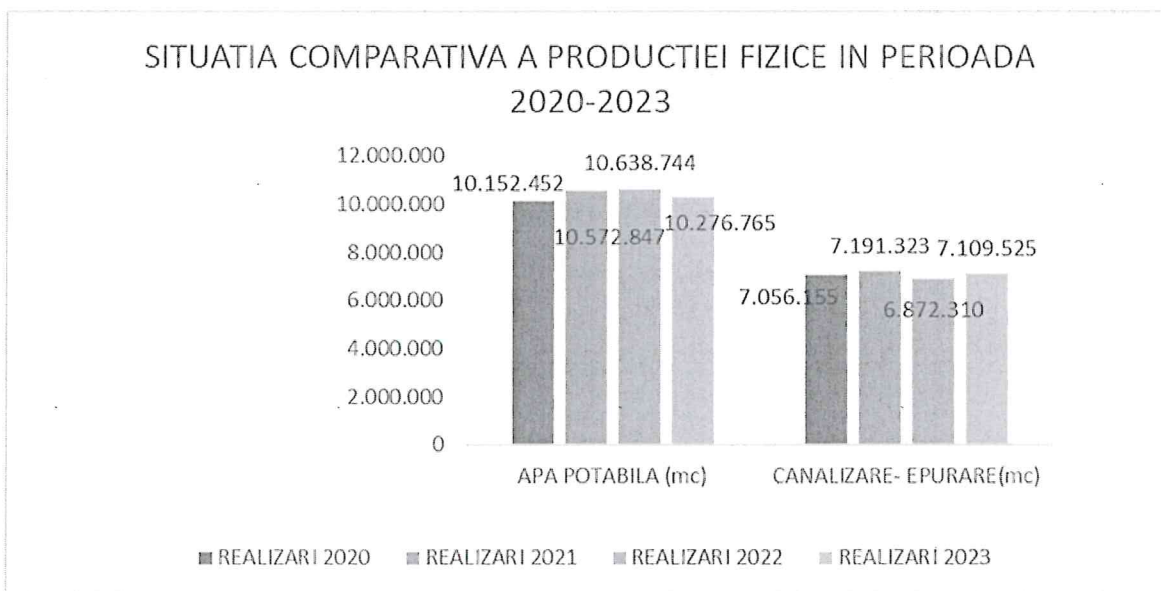

La apa potabila inregistreaza la sfarsitul anului 2023 fata de anul 2022 un grad de realizare de 96,60%, in valori absolute o cantitate de -361.979 mc apa potabila , iar fata de anii 2021 si 2020 un grad de realizare de 97,20%, respectiv 101,22%.

La canalizare - epurare gradul de realizare este de 103,45% fata de anul 2022 ceea ce in valori absolute insemna o cantitate de apa evacuata facturata de +237.215 mc , iar fata de anii 2021 si 2020 un grad de realizare de 98,86%, respectiv 100,76%.

Un element important in analiza productiei fizice la sfarsitului anului 2023 il reprezinta repartitia acesteia pe centre operationale. Din analiza repartitiei pe centre,a productiei fizice realizate –apa potabila /apa uzata, prezentate in figurile nr. 2 si 3 se constata ca ponderea cea mai mare din productia fizica totala o are activitatea derulata la nivelul centrului operational Targoviste inclusiv comunele arondate.




Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro


## EVOLUTIA PRODUCTIEI DE APA POTABILA IN PERIOADA 2020-2023.

**FIGURA NR. 2**

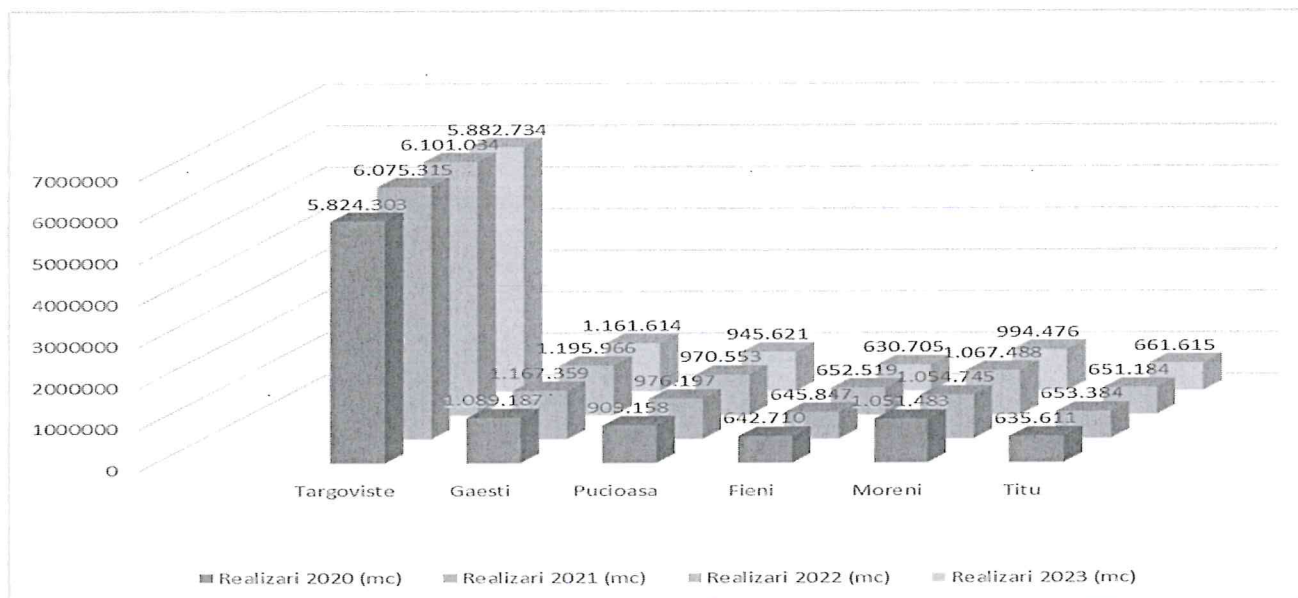


## EVOLUTIA PRODUCTIEI DE CANALIZARE-EPURARE IN PERIOADA 2020-2023

**FIGURA NR. 3**

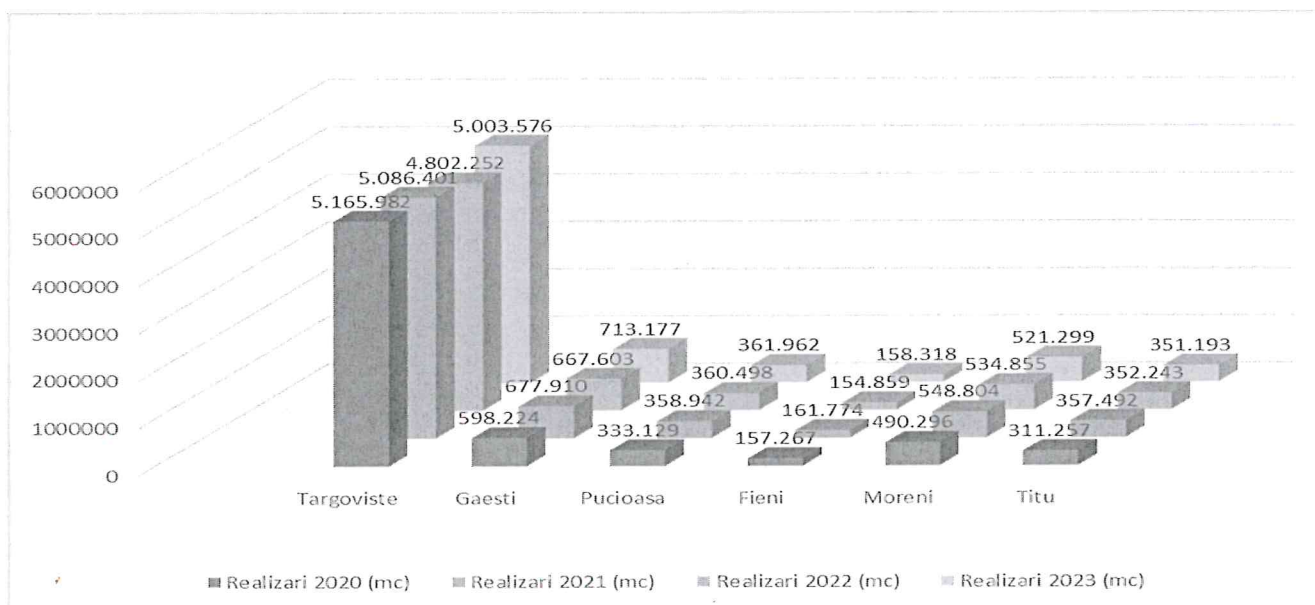





# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 . 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Realizarea productiei fizice este prezentata in tabelele de mai jos:

## APA POTABILA


### TABEL NR. 2

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	2023 / 2022 (%)	2023 / 2021 (%)	2023 / 2020 (%)
1.	Targoviste	5.824.303	6.075.315	6.101.034	5.882.734	96,42	96,83	101,00
2.	Gaesti	1.089.187	1.167.359	1.195.966	1.161.614	97,12	99,51	106,65
3.	Pucioasa	909.158	976.197	970.553	945.621	97,43	96,87	104,01
4.	Fieni	642.710	645.847	652.519	630.705	96,65	97,66	98,13
5.	Moreni	1.051.483	1.054.745	1.067.488	994.476	93,16	94,29	94,58
6.	Titu	635.611	653.384	651.184	661.615	101,60	101,26	104,09
	<b>TOTAL</b>	<b>10.152.452</b>	<b>10.572.847</b>	<b>10.638.744</b>	<b>10.276.765</b>	<b>96,60</b>	<b>97,20</b>	<b>101,22</b>

## CANALIZARE - EPURARE (mc)

### TABEL NR. 3

Nr. crt.	Centrul operational	Realizari 2020 (mc)	Realizari 2021 (mc)	Realizari 2022 (mc)	Realizari 2023 (mc)	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
1.	Targoviste	5.165.982	5.086.401	4.802.252	5.003.576	104,19	98,37	96,86
2.	Gaesti	598.224	677.910	667.603	713.177	106,83	105,20	119,22
3.	Pucioasa	333.129	358.942	360.498	361.962	100,41	100,84	108,66
4.	Fieni	157.267	161.774	154.859	158.318	102,23	97,86	100,67
5.	Moreni	490.296	548.804	534.855	521.299	97,47	94,99	106,32
6.	Titu	311.257	357.492	352.243	351.193	99,70	98,24	112,83
	<b>TOTAL</b>	<b>7.056.155</b>	<b>7.191.323</b>	<b>6.872.310</b>	<b>7.109.525</b>	<b>103,45</b>	<b>98,86</b>	<b>100,76</b>



# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774


[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

## 2.VENITURI TOTALE

Structura veniturilor totale pe categorii asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2023 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2020 ,2021 si 2022 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos:

**TABEL NR. 4**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	2023/2022 (%)	2023/2021 (%)	2023/2020 (%)
Venituri totale ,din care :	68.877.391	70.957.355	98.610.407	131.422.806	133,27	185,21	190,81
Venituri din exploatare, total din care :	68.395.313	70.738.455	98.287.512	130.915.495	133,20	185,07	191,41
Venituri din activitatea de apa potabila	38.579.525	40.079.768	55.440.035	66.436.064	119,83	165,76	172,21
Venituri din activitatea de canalizare	25.330.636	25.816.853	34.317.506	46.998.494	136,95	182,05	185,54
Venituri din activitati conexe	1.535.112	1.630.023	1.374.856	2.060.705	149,89	126,42	134,24
Venituri din productia de imobilizari	149.421		22.730	70.533	310,31		47,20
Venituri din vanzari, redevente, chirii si subventii	9.423	22.797	19.358	29.579	152,82	129,75	313,90
Alte venituri din exploatare :	2.791.196	3.189.014	7.113.029	15.320.120	215,38	480,40	548,87
-venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	598.864	682.119	785.566	687.287	87,49	100,76	114,77
-alte venituri, inclusiv subventii pt. investitii si provizioane	2.192.332	2.340.356	6.327.463	14.632.833	231,26	625,24	667,46
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>65.454.696</b>	<b>67.549.441</b>	<b>91.151.755</b>	<b>115.524.842</b>	<b>126,74</b>	<b>171,02</b>	<b>176,50</b>
Venituri financiare	482.078	218.900	322.895	507.311	157,11	231,75	105,23



Pe total venituri se observa o crestere a acestora, precum si a cifrei de afaceri.

Pentru o mai buna intelegere va prezentam comparativ situatia inregistrata pe componentele cifrei de afaceri :

Componenta cifra de afaceri	2022 (lei)	2023 (lei)	+/- (lei)
703-venituri din vanzarea produselor reziduale	15.025	25.307	10.282
704- venituri din prestare servicii apa	55.440.035	66.436.064	10.996.029
704- venituri din prestare servicii canal, din care :	34.317.506	46.998.494	12.680.988
Venituri din apa meteorica	4.855.574	8.102.529	3.246.955
704- venituri din executare lucrari	1.374.856	2.060.705	685.849
706- venituri din redevente,chirii			
707- venituri din vanzarea marfurilor	4.333	4.272	-61
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>91.151.755</b>	<b>115.524.842</b>	<b>24.373.087</b>


### 3.CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale pe elemente de cheltuieli asa cum se prezinta ele in Contul de Profit si Pierdere incheiat la 31.12.2023 precum si gradul de realizare fata de realizarile anilor 2022, 2021 si 2020 este prezentata in sinteza in tabelul de mai jos :

**TABEL NR. 5**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020 (lei)	Realizari 2021 (lei)	Realizari 2022 (lei)	Realizari 2023 (lei)	2023/ 2022 (%)	2023/ 2021 (%)	2023/ 2020 (%)
Cheltuieli totale, din care:	67.866.916	70.464.862	92.028.826	122.023.660	132,59	173,17	179,80
Cheltuieli din exploatare, total din care :	66.100.052	69.207.671	90.222.724	120.317.881	133,36	173,85	182,02





# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA




Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro)

[secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar din care:	4.939.689	4.824.506	6.080.421	9.521.739	156,60	197,36	192,76
-combustibil	747.984	870.803	1.406.049	1.859.843	132,27	213,58	248,65
-piese de schimb	289.381	286.409	452.034	551.836	122,08	192,67	190,70
Cheltuieli cu energia, apa, gaze	11.623.999	13.280.249	18.633.131	20.638.699	110,76	155,41	177,55
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	462.390	386.135	486.666	766.217	157,44	198,43	165,71
Cheltuieli cu colaboratorii	106.320	107.505	121.440	145.240	119,60	135,10	136,61
Cheltuieli privind comisiunile si onorariul	110.966	100.507	92.693	37.935	40,93	37,74	34,19
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	16.005	14.798	13.223	9.522	72,01	64,35	59,49
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	43.428	90.299	159.228	225.401	141,56	249,62	519,02
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	227.305	272.894	285.399	316.593	110,93	116,01	139,28
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	73.088	80.062	95.346	845.833	887,12	1056,47	1157,28
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.091.386	8.096.813	6.083.482	8.268.220	135,91	102,12	162,40
Cheltuieli cu alte taxe si impozite	941.408	912.900	1.104.446	1.653.076	149,67	181,08	175,60
Cheltuieli cu personalul (inclusiv tichete de masa) + cheltuieli aferente contractului de mandat	37.666.185	37.804.685	44.057.806	52.393.347	118,92	138,59	139,10



# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	1.899.855	2.778.954	7.970.840	11.757.055	147,50	423,07	618,84
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante			1.435.571	848.271	59,09		
Alte cheltuieli din exploatare	2.898.028	457.364	3.603.032	12.890.733	357.77	2818.48	444.81
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.766.864</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.806.102</b>	<b>1.705.779</b>	<b>94,45</b>	<b>135,68</b>	<b>96,54</b>

Din analiza variatiei cheltuielilor se observa o crestere a cheltuielilor de exploatare in anul 2023 fata de cele aferente anilor 2022, 2021 si 2020, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu materialele, a cheltuielilor cu energia electrica precum si a celor cu personalul care au ponderea cea mai insemnata in totalul cheltuielilor de exploatare


#### 4.PROFIT BRUT

Avand in vedere cele prezentate la capitolele anterioare societatea inregistreaza la finele exercitiului financiar 2023 un profit brut in suma de 9.399.146 lei.

Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului se prezinta astfel:

**TABEL NR. 6**

DENUMIRE INDICATOR	Realizari 2020(lei)	Realizari 2021(lei)	Realizari 2022(lei)	Realizari 2023(lei)
Profit brut total ,din care :	<b>1.010.475</b>	<b>492.493</b>	<b>6.581.581</b>	<b>9.399.146</b>
Profit din exploatare	2.295.261	1.530.784	8.064.788	10.597.614
Profit/pierdere financiara	-1.284.786	-1.038.291	-1.483.207	-1.198.468
Impozit pe profit	219.749	122.878	1.118.998	1.525.572
<b>Profit net</b>	<b>790.726</b>	<b>369.615</b>	<b>5.462.583</b>	<b>7.873.574</b>



## **5. REPARTIZAREA PROFITULUI NET**

In conformitate cu prevederile legale propunem repartizarea profitului net in suma de 7.873.574 lei pentru urmatoarele destinatii :

-profi net net an 2023	- 7.873.574 lei
-profit nerepartizat an precedent	- 2.094.754 lei
- pierdere neacoperita an precedent	- 7.534.906 lei
-alte rezerve –fond IID	- 2.433.422 lei

S-au constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 850.000 lei

## **6.1 DATORII**

La sfarsitul anului 2023, societatea inregistreaza datorii la furnizori in suma de 6.916.603 lei:


- pentru activitatea de productie –furnizori neachitati in valoare de 3.634.895 lei
- furnizori - facturi nesosite in valoare de 2.345.815 lei
- furnizori pentru investitii in valoare de 935.893 lei..

Alte datorii inregistrate la data de 31 decembrie 2023 sunt prezentate mai jos :

- Sume datorate institutiilor de credit - 15.240.982 lei , avand urmatoarea componenta:
  - credit BERD –14.247.034 lei;
  - dobanda credit – 253.478 lei;
  - leasing financiar– 740.470 lei.
- Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale -5.0148.651 lei.

Analizand datele prezentate mai sus se observa ca la data de 31.12.2023 se inregistreaza datorii totale in suma de 27.040.236 lei (atat datorii sub un an cat si datorii ce trebuiesc platite peste un an, conform bilantului intocmit la aceasta data).





## 6.2 CREANTE

Cu privire la clienti, la sfarsitul anului 2023 societatea inregistreaza creante de incasat in suma de 20.048.727 lei in urmatoarea componenta pe centre operationale :

**TABEL NR 7**

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2023, din care:		
		Clienti interni	Clienti de incasat	Clienti in litigiu
0	1	2	3 = 2 - 4	4
1.	Targoviste	18.752.798	12.485.359	6.267.439
2.	Gaesti	2.683.558	2.359.245	324.313
3.	Pucioasa	1.280.526	1.141.117	139.409
4.	Fieni	812.482	688.292	124190
5.	Moreni	1.731.105	1.569.640	161.465
6.	Titu	1.510.962	1.043.691	467.271
	<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>26.771.431</b>	<b>19.287.344</b>	<b>7.484.087</b>


Soldul reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate pentru serviciile facturate precum si penalitati de intarziere aferente serviciilor de apa si canal. Comparativ cu soldul inregistrat la data de 31.12.2022 de lei, pe total companie se constata o crestere a acestuia in valoare de 6.722.704 lei.

La 31.12.2023 au fost create provizioane pentru clienti neincasati intr-o perioada mai mare de 270 de zile , in suma de 7.492.736 lei.

Pentru o mai buna comparatie , va prezentem situatia soldurilor la clienti pe centre operationale.

**TABEL NR 8**

Nr crt.	Centrul operational	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	+/- 2023 fata de 2022
1.	Targoviste	16.686.721	14.770.960	13.594.885	18.752.798	+5.157.913
2.	Gaesti	1.557.603	1.697.377	1.961.835	2.683.558	+721.723
3.	Pucioasa	1.211.315	1.220.647	1.297.679	1.280.526	-17.153
4.	Fieni	530.195	493.323	692.274	812.482	+120.208
5.	Moreni	925.679	963.246	1.401.285	1.731.105	+329.820
6.	Titu	1.135.227	879.311	1.100.769	1.510.962	+410.193



# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>22.046.740</b>	<b>20.024.864</b>	<b>20.048.727</b>	<b>26.771.431</b>	<b>+6.722.704</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


Cu privire la **gradul de incasare** pe total companie cat si pe fiecare sectie in parte, situatia pe anul 2023 este prezentata mai jos:

**TABEL NR 9**

<b>CENTRU OPERATIONAL</b>	<b>FACTURI EMISE SCADENTE IN 2023</b>	<b>INCASARI AN 2023</b>	<b>GRAD DE INCASARE %</b>
Targoviste	76.752.112	73.360.944	95,58
Gaesti	12.975.478	12.792.046	98,59
Pucioasa	9.251.752	9.429.162	101,92
Fieni	5.577.089	5.517.323	98,93
Moreni	10.351.751	10.219.202	98,72
Titu	7.390.045	7.125.284	96,42
<b>TOTAL COMPANIE</b>	<b>122.298.227</b>	<b>118.443.961</b>	<b>96,85</b>

## Evolutia activelor si pasivelor raportate in situatiile financiare ale anilor 2022 si 2023

<b>ACTIVE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>PASIVE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Active imobilizate: din care	<b>146.606.215</b>	<b>288.719.868</b>	Datorii din care:	<b>30.588.137</b>	<b>27.040.236</b>
-imobilizari necorporale	371.296	7.285.426	Datorii pe termen scurt	16.078.271	17.430.796
-imobilizari corporale	80.713.297	66.191.229	Datorii pe termen lung	14.509.866	9.609.440
-imobilizari corporale in curs de executie	65.496.988	215.184.652	Provizioane	<b>57.037</b>	<b>1.495.292</b>
-Imobilizari financiare	24.634	58.561	Venituri in avans-subventii pentru investitii	<b>104.972.345</b>	<b>267.945.153</b>
			<b>Total</b>	<b>135.617.519</b>	<b>296.480.681</b>
Stocuri	<b>6.711.171</b>	<b>16.462.363</b>	Capitaluri proprii:	<b>59.055.277</b>	<b>61.493.230</b>
Creante	<b>18.474.490</b>	<b>35.056.610</b>	-Capital social	3.205.542	3.205.542
Casa si conturi banci	<b>22.703.949</b>	<b>17.537.775</b>	-Prime de capital	7.701.802	7.701.802



<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>176.971</b>	<b>197.295</b>	- Rezerve din reevaluare	1.489.655	1.483.641
			-Rezerva legala	641.108	641.108
			-Alte rezerve	37.143.915	44.725.267
			-Profit/ pierdere neacoperita	3.420.036	-4.137.704
			Profit / Pierdere a exercitiului	5.462.583	7.873.574
			Repartizare profit	9.364	0
<b>Total</b>	<b>194.672.796</b>	<b>357.973.911</b>		<b>194.672.796</b>	<b>357.973.911</b>

### **III. DATE REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCURILOR**

In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, Directorul General a constituit, prin act de decizie internă, o structura cu atributii in acest sens, denumita Comisia de monitorizare, coordonata de catre Presedintele Comisiei de monitorizare.


Modul de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare se afla în responsabilitatea Presedintelui acesteia si s-a stabil in functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul Companiei, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei, care se actualizeaza ori de cate ori este cazul.

Cele mai relevante componente ale sistemului de control intern managerial sunt:

- Mediul de control - etica si integritate; atributii, functii, sarcini; competenta, performanta; structura organizatorica;
- Performante si managementul riscurilor - obiective; planificarea; monitorizarea performantelor; managementul riscului;
- Activitati de control - proceduri; supravegherea; continuitatea activitatii;
- Informarea si comunicarea – informarea si comunicarea, gestionarea documentelor; raportarea contabila si financiara;
- Evaluare si audit-evaluarea sistemului de control intern managerial; audit intern

Evaluarea sistemului de control intern managerial s-a abordat pe doua paliere, in urmatoarea succesiune:





- la nivelul compartimentului functional, de catre conducatorul compartimentului functional; aceasta evaluare este cunoscuta ca "Autoevaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului functional";
- la nivelul Companiei, atributie in sarcina Comisiei de monitorizare;

Autoevaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului s-a realizat, in primul rand, pentru a vedea modul in care sunt aplicate principiile controlului intern, respectiv cerintele generale prevazute de standardele de control intern managerial, iar in al doilea rand, pentru a furniza Directorului General asigurari rezonabile ca obiectivele specifice sunt indeplinite in conditii de eficienta si eficacitate.

Autoevaluarea s-a realizeaza prin intocmirea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

Pe baza chestionarului de autoevaluare, fiecare conducator de compartiment functional a analizat rezultatele obtinute si a evaluat stadiul implementarii standardelor de control intern managerial, pentru a identifica deficientele si a stabili masurile necesare implementarii standardelor.

Chestionarul de autoevaluare a fost avizat de catre conducatorul compartimentului functional si ulterior a fost transmis Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, pentru intocmirea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii pe anul 2023, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de catre conducatorii compartimentelor functionale.


Prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare pe anul 2023, a rezultat faptul ca sistemul de control intern managerial, in raport cu standardele implementate, este conform, 16 standarde implementate.

Procesul de management al riscurilor se afla in responsabilitatea Presedintelui Comisiei de monitorizare.

Riscurile aferente obiectivelor si/sau activitatilor s-au identificat si s-au evaluat la nivelul fiecarui compartiment functional, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri pe anul 2023 la nivelul compartimentului functional; riscurile semnificative s-au centralizat de catre responsabilul cu riscurile la nivelul CATD (numit prin decizie) si s-au analizat in cadrul Comisiei de monitorizare in vederea elaborarii Registrului de riscuri pe anul 2023 la nivelul Companiei.

Pe baza raportarilor anuale pentru monitorizarea performantelor primite de la compartimentele functionale, Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a elaborat o informare privind monitorizarea performantelor pe anul 2023 la nivelul Companiei, care a fost transmisa catre Directorul General.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial pe anul 2023 constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale, de catre Directorul General, cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial.



Raportul cuprinde declaratii cu privire la sistemul de control intern managerial al Companiei la data de 31 decembrie 2023 si s-a intemeiat pe baza datelor, informatiilor si constatarilor rezultate din operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial.

#### **IV. DEZVOLTAREA PREVIZIBILA LA S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.**

In data de 29.07.2010 a fost semnat contractul de finantare nr.102154 “ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita” incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de management si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.

Valoarea totala a platilor finantate din Programul Operational Sectorial de Mediu a fost in suma de 357.024.960 lei fara TVA ( Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator) conform Actului Aditional nr 6 la Contractul de Finantare mai sus mentionat .

In cadrul acestui proiect au fost semnate 16 contracte (10 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii, 3 contracte de produse) , din totalul de 17 contracte din strategia de achizitii.

Pentru contractele semnate au fost depuse 90 de cereri de rambursare, aferente platilor efectuate din fonduri europene si 7 cereri de rambursare aferente contributiei de cofinantare la proiect din surse proprii si Credit BERD.

#### **Etapa I-POS MEDIU a fost finalizata in data de 31.07.2016;**

Ca urmare a nefinalizarii investitiilor aflate in derulare , Ministerul Fondurilor Europene, prin **Actul Aditional nr 6 finalizeaza etapa I la data de 31.07.2016** conform realizarilor efectuate, urmand ca in etapa urmatoare de finantare prin POIM sa se poata realiza finalizarea integrala a investitiilor.

In data de 06.02.2017 s-a semnat contractul de finantare nr 21 intitulat „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita” incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar.


In data de 30.06.2019 s-au finalizat investitiile aferente proiectului „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”

In cadrul acestui proiect au fost depuse 17 Cereri de rambursare.

Valoarea totala a proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost in suma totala de 29.515.328,04 lei fara TVA (Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator).

In data de 31.05.2017 s-a semnat contractul de finantare nr.71 “ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa





# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

uzata din judetul Dambovita in perioada 2014-2020", intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare si SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA in calitate de Beneficiar. Durata contractului este pana la 31.12.2023, urmand a se etapiza prin Programul de Dezvoltare Durabila pana la 31.12.2024

Valoarea totala eligibila : 21.638.778,83 lei fara TVA

Din care:

FC+BS (99%): 21.422.391,04 lei fara TVA

Cofinantare BL (1%): 216.387,79 lei fara TVA

Pana la 31.12.2023 in cadrul acestui contract de finantare s-au efectuat plati in suma de 20.556.839,88 lei fara TVA, pentru care au fost depuse 7 cereri de rambursare.

In data de 30.09.2021 s-a semnat Contractul de Finantare nr 625 – "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020. Durata contractului de finantare este pana la 31.12.2023, urmand a se etapiza prin Programul de Dezvoltare Durabila pana la finalizarea investitiilor.

Valoarea totala a Contractului de finantare este de 2.225.573.245,96 lei inclusiv TVA , dupa cum urmeaza:

Valoare totala eligibila : 1.874.349.915,96 lei fara TVA

din care:

(94%)- Deficit de finantare : 1.761.888.921 lei fara TVA (FC, BS, BL);

(6%)- Surse proprii: 112.460.994,96 lei fara TVA;


Valoarea neeligibila TVA: 351.223.330 lei

Pana la data de 31.12.2023 au fost facute plati in suma de 153.237.185,20 lei fara TVA pentru care au fost depuse 15 Cereri de rambursare, iar platile realizate in luna decembrie 2023 sunt incluse in Cererea de rambursare nr. 16 care s-a depus in data de 26.02.2024.

In data de 30.12.2022 s-a semnat Contractul de Finantare nr.4/PC finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta; Investitia 3.Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retele de alimentare cu apa si/sau canalizare existente, finantata prin Componenta1:Managementul apei.

Durata contractului de finantare este de 36 de luni, dar fara a depasi 30.06.2026.





Valoare totala a proiectului este de 29.653.890,01 lei inclusive TVA, din care valoarea eligibila din PNRR este de 24.919.235,30 lei.

In anul 2023 a fost depusa la Agentia Fondului de Mediu cererea de transfer nr. 1 pentru suma de 250.000 lei fara TVA.

## V. ASPECTE LEGATE DE MEDIU

### **RAPORT PRIVIND PERFORMANTA DE MEDIU A COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA evalueaza anual performantele sale de mediu in conformitate cu obiectivele de mediu stabilite in viziunea, misiunea, politica si angajamentul managementului companiei.

In acest sens compania de apa are stabilite obiective privitor la autorizarea tuturor activitatilor care necesita autorizare, monitorizarea factorilor de mediu, tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative, gestionarea deeurilor generate de activitatile companiei, controlul riscurilor si identificarea oportunitatilor referitoare la aspectele sale de mediu, obligatiile sale de conformare toate acestea pentru a atinge performantele propuse. Pentru aceasta sunt alocate resurse, sunt stabilite responsabilitati si termene de realizare.


#### **1. Activitatea de autorizare**

In anul 2022 au fost solicitate autorizatii pentru toate sistemele de alimentare cu apa si canalizare preluate in gestiune si totodata pentru toate activitatile ale 503caror acte de reglementare au expirat in anul 2022 .

In tabel sunt prezentate sintetic numarul de autorizatii sanitare, de mediu si gospodarirea apelor aflate in lucru si emise

An 2023			
Autorizatii	Nr. total autorizatii	nr. autorizatii aflate in lucru	nr. autorizatii valabile
MEDIU	68	20	48
DECIZII		48	48
GOSPODARIRE A APELOR	67	16	51
SANITARE DE FUNCTIONARE/VIZE	63	38	26

#### **2. Activitatea de monitorizare**



In conformitate cu cerintele stabilite in actele de reglementare in cadrul companiei de apa se monitorizeaza:

- calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa;
- calitatea aerului (emisii boiler + instalatii de cogenerare) in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud;
- calitatea apei din panza freatica in cazul Statiei de Epurate Targoviste Sud

## **2.1 Calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa**

In anul 2023 Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a monitorizat calitatea apelor uzate epurate evacuate in resursele de apa din statiile de epurare aflate in functiune

**Obligatii de conformare:** *calitatea efluentului evacuat din cele 33 statii de epurare in functiune trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise din autorizatiile de mediu;*

**Raportare:** sunt raportate la Agentia pentru Protectia Mediului rezultatele monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate cu frecventa stabilita in autorizatiile de mediu;

**Concluzii:**

- *au fost monitorizate 33 statii de epurare dintr-un total de 37 de statii; pentru 27 de statii de epurare gradul de conformare a fost de 100%*
- *4 statii de epurare nu au fost monitorizate, sunt nefunctionale-lipsa racorduri;*
- *Pentru depasirile de poluanti inregistrate au fost platite penalitati; cuantumul penalitatilor percepute de catre Apele Romane a crescut in anul 2023 cu 101,349% fata de anul 2022;*

## **2.2 Calitatea aerului**

**Obligatiile de conformare:** *calitatea emisiilor in atmosfera trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise prevazute de Ord. 462/93, anexa2*

**Raportarea:** anual la Agentia pentru Protectia Mediului

Emisiile dirijate in atmosfera din instalatiile de ardere se monitorizeaza cu o frecventa anuala numai pentru Statia de Epurare Targoviste Sud, conform cerintei din autorizatia de mediu.

**Concluzie:** *in anul 2023 parametrii analizati se incadreaza in limitele de emisie autorizate*

## **2.3 Calitatea apei din panza freatica**


**Obligatiile de conformare:** pentru a evalua impactul produs de activitatea de epurare a statiei Targoviste Sud asupra apei din panza freatica in autorizatia de gospodarie a apelor s-a stabilit obligatia executarii unui foraj de monitorizare si obligatia monitorizarii calitatii apei din panza freatica amonte si aval de statie.

Pentru aceasta in anul 2023 s-a monitorizat o fantana din amonte de statia de epurare si forajul executat in incinta statiei de epurare Targoviste Sud.

In autorizatia de gospodarie a apelor sunt stabiliti 16 indicatorii ce trebuie monitorizati cu frecventa - bianuala.

**Raportare** : la SGA Dta





Concluzie: activitatea de epurare din statia Targoviste Sud nu are impact asupra calitatii apei din panza freatica

### **3. Aspecte de mediu**

Pentru evaluarea impactului produs de activitatile companiei, pentru sistemele preluate in gestiune in anul 2023 si pentru cele puse in functiune in anul 2023, Biroul Mediu Reglementari a efectuat analiza de mediu, s-au identificat aspectele de mediu semnificative urmand a fi actualizata lista aspectelor semnificative de mediu.

La sfarsitul anului 2023 in urma evaluarii aspectelor de mediu identificate au fost stabilite urmatoarele aspecte de mediu semnificative:

- Statia de Epurare Corbii Mari: evacuare necontrolata de ape uzate pe sol in incinta statiei de epurare;
- statiile de epurare Morteni, Matasaru, Finta: evacuare necontrolata de ape uzate pe sol;
- retelele de canalizare din localitatile Razvad si Aninoasa, Statia de Epurare Targoviste Nord: evacuari necontrolate de ape uzate in caz de crestere a debitelor de ape uzate colectate ca urmare a dezvoltarii zonei; evacuare de ape uzate insuficient epurate- SE Targoviste Nord;

Au fost mentinute aspectele de mediu semnificative:

- colector str. Zorilor, Pucioasa: deversari accidentale de apa uzate ca urmare a subdimensionarii colectorului in conditii de precipitatii abundente;
- pentru statiile de epurare Branesti, Vulcana Pandeale: evacuare de apa insuficient epurata, colmatare retele de canalizare si evacuare necontrolate pe sol de ape uzate in caz de avarii pompe ( retele de canalizare Pucioasa si Vulcana Pandeale);

Pentru sistemele de alimentare cu apa nu au fost identificate aspecte de mediu semnificative.

Pentru aspectele de mediu semnificative mentinute au fost stabilite actiuni, riscuri si oportunitati si au fost aduse la cunoastinta sefilor punctelor de lucru pentru a fi tinute sub control.


- Pentru colectorul de canalizare colmatat din zona Trainica Pucioasa si a deversarilor de apa uzate neepurate in Bizdidel in situatii de precipitatii abundente s-au luat masuri in anul 2023 si anii precedenti de decolmatare colector, s-a inchiriat un echipament pentru efectuarea acestei operatiuni, in urma careia s-a marit capacitatea de transport a apelor uzate prin colector catre statia de epurare Pucioasa;
- In cazul Statiei de Epurare Vulcana Pandeale - Sectia Pucioasa s-au inregistrat si in anul 2023 depasiri ale concentratiilor de poluanti ( lunile ian-iunie 2023 si au fost platite penalitati pentru depasirile inregistrate; In cazul statiei de epurare Branesti - Sectia Pucioasa s-au inregistrat in anul 2023 depasiri ale concentratiilor de poluanti numai in luna ianuarie 2023 .

### **4.GESTIUNEA DESEURILOR**

In cadrul companiei de apa sunt identificate si codificate deseurile generate de catre activitatile/procesele companiei, se tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor legale si se fac raporari la Agentia pentru Protectia Mediului, sunt incheiate contracte cu operatori autorizati pentru colectarea, valorificarea si eliminarea deseurilor si se respecta prevederile legale referitor la persoana care gestioneaza deseurile.

Prezentare sintetica a activitatii de gestionare a deseurilor din anul 2023 comparativ cu anul 2022 :

- costurile cu eliminarea deseurilor au crescut cu 102.931% in anul 2023;
- sumele incasate din valorificarea deseurilor au crescut cu 70,44% in anul 2023 ;



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

- cantitatile de deseuri colectate separat: hartie, plastic si sticla au crescut in anul 2023.

## VI. Informatii privind litigiile la SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

În anul 2023, pe lângă litigiile în care are calitatea de parat sau cele ce au ca obiect drepturi cu caracter nepatrimonial, societatea noastră gestionează litigiile curente rezultate din neîncasarea creanțelor, care au generat acțiuni aflate pe rolul instanțelor de judecata si/sau executare in diferite faze de recuperare, litigii ce au ca obiect recuperarea contravalorii serviciilor prestate de societate.

Sintetic, situația acestor litigii aflate in diferite faze de recuperare (instanta sau executare silita) se prezintă astfel:

- a) *Sectia Targoviste*- Sectia Targoviste – 672 abonati -debite ramase de recuperat-5266108,68 lei (din 6873271,66 lei);
- b) *Sectia Titu* – 39 abonati - debite ramase de recuperat-255524,51 lei (din 340655,4 lei);
- c) *Sectia Fieni* - Sectia Fieni 64 abonati - debite ramase de recuperat-64705,71 lei(din 80968,63 lei);
- d) *Sectia Pucioasa*- Sectia Pucioasa – 48 abonati - debite ramase de recuperat-108086,78 lei(din 129161,3 lei);
- e) *Sectia Gaesti* - Sectia Gaesti - 34 abonati - debite ramase de recuperat-69610,44 lei(din 81479,42 lei);
- e) *Sectia Moreni*- Sectia Moreni – 36 abonati - debite ramase de recuperat-139293,64 lei(din 202812,57 lei);


**Total - 893 debitori; debite ramase de recuperat -5.903.329.76 lei (din 7.708.348.98 lei)**

Societatea a recunoscut sumele de recuperat aflate in litigiu prin inregistrarea provizioanelor astfel incat, in situatia pierderii unor litigii, situatie ce va afecta fluxul de numerar, sa nu fie afectat rezultatul exercitiilor financiare viitoare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,**

**Tutuianu Ioan**





Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

## DECLARATIE NEFINANCIARA

2023

- DESCRIEREA SI PROFILUL COMPANIEI**

*Denumirea operator* : COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,

*Sediul social*: Bulevardul I.C. Bratianu nr.50, Targoviste, Dambovita, cod postal 130055,


*Telefon* : +40245614403,

*Fax* : +40245611774,

*Website* : [www.catd.ro](http://www.catd.ro)

Operatorul de servicii deține **licență de operare clasa 2** pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare potrivit Ordinului nr.5490/13.09.2021 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.





# COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) secretariat@catd.ro

Furnizarea / prestarea serviciului se realizeaza in baza Contractului de delegare a gestiunii nr.3/29.01.2009, incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA, modificat prin Acte aditionale succesive in sensul extinderii ariei de operare.

In ceea ce priveste operarea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Dambovita la data de 31.12.2023 Compania de Apa Targoviste Dambovita SA opereaza in 67 de Unitati Administrativ Teritoriale . Gruparea acestora pe centre operationale se prezinta astfel:


- **Centrul Targoviste** : Targoviste, Aninoasa, Bucsani, Bilciuresti, Barbuletu, Candesti, Cobia, Cojasca, Comisani, Dobra, Doicesti, Dragomiresti, Finta, Gura Ocnitei, Hulubesti, Lucieni, Manesti, Niculesti, Nucet, Ocnita, Persinari, Raci, Razvad, Sotanga, Tatarani, Ulmi , Valeni Dambovita , Malu cu Flori
- **Centrul Pucioasa** : Pucioasa, Branesti, Glodeni, Vulcana Bai, Vulcana Pandele, Varfuri.
- **Centrul Fieni**: Fieni, Buciumeni, Moroieni, Motaieni, Pietrosita, Bezdead.
- **Centrul Moreni**: Moreni, Iedera, Valea Lunga, Visinesti.
- **Centrul Gaesti**: Gaesti, Crangurile, Dragodana, Gura Foi, Ludesti, Matasaru, Morteni, Petresti, Selaru, Visina, Rascaeti.
- **Centrul Titu**: Titu, Racari, Corbii Mari, Costestii din Vale, Branistea, Lunguletu, Produlesti, Poiana, Brezoale, Potlogi, Odobesti , Slobozia Moara

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. deține certificate pentru sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001, sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform SR ISO 45001:2018. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațională respectând standardele recunoscute în domeniu.

## • MISIUNEA SI VALORILE COMPANIEI

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. tinteste spre atingerea performantei operationale si financiare. Suntem constienti ca succesul nostru este conditionat de calitatea serviciilor pe care le oferim. Calitatea inseamna pentru noi indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri , pe care le putem realiza numai bazandu-ne pe contributia si implicarea fiecarui salariat, fiind totodata responsabili atat pentru prevenirea poluarii mediului in care ne desfasuram activitatea, precum si pentru prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale ale salariatilor nostri.





**Viziunea:** De a fi o organizatie puternica si competitiva, care sustine permanent respectul fata de clienti, fata de comunitate si autoritati, sustenabila economic, eficienta, caracterizata prin transparenta, calitate, performanta, avand ca valori fundamentale competenta, performanta si etica profesionala, creativitate si inventivitate, onestitate si responsabilitate, spirit de echipa, abilitati de comunicare, flexibilitate.

### **Misiunea:**

- **De a furniza servicii de calitate** care sa anticipeze si sa satisfaca nevoile si asteptarile clientilor din zona noastra de operare;
- **De a promova respectul si transparenta** prin tratamentul egal al tuturor clientilor nostri si prin mentinerea unei comunicari eficiente cu autoritatile si alte parti interesate;
- **De a mentine un nivel ridicat de profesionalism** prin continua instruire a angajatilor nostri, pe care ii tratam cu respect si fara discriminare;
- **De a construi viitorul companiei noastre** avand drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila a acesteia printr-un management competitiv;
- **De a promova responsabilitatea institutionala** si de a urmari permanent conformarea cu legislatia si cu alte cerinte aplicabile activitatilor si proceselor desfasurate in cadrul Companiei;
- **De a imbunatati performantele de mediu, sanatate si securitate in munca;**
- **De a asigura dezvoltarea si profitabilitatea companiei** pe termen lung.


### • **POLITICI DE CALITATE, DE MEDIU, DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA**

Politica noastra, referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca este focalizata asupra satisfacerii cerintelor si asteptarilor clientilor si a altor parti interesate, respectarii prevederilor legale si de reglementare aplicabile, prevenirii poluarii mediului si respectarii principiului dezvoltarii durabile, asigurarii sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, a prevenirii ranirilor si imbolnavirilor profesionale, a stabilirii masurilor necesare pentru mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele:

- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
- SR ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte

### **Strategia de urmat, pentru realizarea misiunii si politicii companiei noastre, include directiile :**

- Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii companiei prin extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre clienti;
- Optimizarea permanenta a costurilor productive si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de clienti sa se faca cu costuri minime;



- Prioritizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare prin accesarea fondurilor structurale, cu scopul de a putea exploata o infrastructura fiabila de apa potabila si apa uzata;
- Dezvoltarea unui sistem eficient si eficace al performantelor resurselelor umane;
- Obtinerea unei marje optime de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a afacerii, rambursarea creditelor si motivarea personalului;
- Preocuparea fata de mediu si de sanatatea si securitatea in munca a salariatilor nostri.

### **Obiectivele generale ale Companiei pentru atingerea directiilor propuse sunt :**

- Consolidarea Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. in pozitia de lider regional in sfera serviciilor de alimentare cu apa si de colectare si tratare a apelor uzate, printr-un management performant in domeniul calitatii, mediului, SSM;
- Intretinerea si monitorizarea continua a sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si tratare si a apelor uzate administrate de catre Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;
- Revizuirea procedurilor si implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Dambovita” in perioada 2014-2020;
- Cresterea increderii si a satisfactiei clientilor in calitatea serviciilor furnizate de catre Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;
- Prevenirea, eliminarea sau reducerea daunelor aduse mediului in urma proceselor ce se deruleaza in cadrul Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A.;
- Instruirea si constientizarea salariatilor privind calitatea activitatilor pe care le desfasoara, cresterea motivatiei, satisfactiei si performantei acestora;
- Asigurarea calitatii apei potabile la consumator;
- Identificarea, evaluarea si controlul eficient al riscurilor, inclusiv al riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca, pentru ca acestea sa fie reduse la un nivel acceptabil, care sa nu afecteze modul de functionare al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A. sau calitatea activitatilor acesteia.

Pentru indeplinirea misiunii si politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, Conducerea Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A. se angajeaza sa asigure resursele necesare pentru:


- Satisfacerea cerintelor aplicabile, conformarea la cerintele legale si de reglementare, precum si la obligatiile de conformare;
- Protectia mediului, inclusiv prevenirea poluarii pe toate amplasamentele in care ne desfasuram activitatea, cat si prevenirea ranirilor si imbolnavirilor profesionale ale salariatilor nostri;
- Imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca implementat in cadrul Companiei in conformitate cu standardele de referinta;
- Cresterea performantei de mediu, respectiv a performantei de sanatate si securitate in munca.

### **Calitatea apei**

Obiectivul primordial al Politicii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, in domeniul calitatii, este sa ofere produse si servicii de un inalt nivel calitativ, cat mai eficace si eficient posibil si sa satisfaca cerintele tuturor clientilor sai, prin furnizarea unei ape sanogene si curate.

Prin protectia sanitara a surselor de apa, respectand prevederile HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica si Ord. nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;





Respectand prevederile legislative in vederea asigurarii calitatii apei la punctul de conformitate si anume robinetul consumatorului (Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile, aliniate la cerintele Directivei Cadru 2020/2184 a Consiliului Uniunii Europene – privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, in ceea ce priveste:

- autorizarea sanitara a tuturor sistemelor de alimentare cu apa administrate si exploatate de CATD;
- stabilirea punctelor de prelevare in vederea monitorizarii calitatii apei, astfel incat acestea sa fie localizate in aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec si din rezervoare, astfel incat sa asigure o proba reprezentativa pentru calitatea apei in reseaua de distributie;
- asigurarea monitorizarii operationale pentru a oferi periodic informatii despre calitatea organoleptica, fizico-chimica si microbiologica a apei potabile produse si distribuite, despre eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul determinarii daca apa potabila este corespunzatoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor stabiliti Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile.

#### **Monitorizarea calitatii apei potabile se face cu scopul de a asigura:**

- verificarea eficacitatii masurilor de control a riscurilor cu impact asupra sanatatii umane pe tot parcursul lantului de aprovizionare cu apa (captare, tratare, inmagazinare si distributie), precum si indeplinirea obiectivului la punctul de conformitate, respectiv ca apa este sanogena si curata;
- furnizarea informatiilor cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra ca apa este sanogena, curata, lipsita de microorganisme, paraziti si ca sunt respectate valorile parametrilor stabiliti in anexa nr. 1 din Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

- identificarea mijloacelor adecvate de reducere a riscului pentru sanatatea umana.


In cadrul CATD activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile este efectuata de 2 laboratoare care sunt inscrise in Registrul Laboratoarelor inregistrate la Ministerului Sanatatii pentru efectuarea monitorizarii operationale in cadrul controlului oficial al calitatii apei potabile si anume:

- *Laboratorul de Apa Potabila Targoviste*, situat pe str. Gaesti din municipiul Targoviste, care este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu Certificat de Inregistrare nr. 662/2022 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de sud si sud – vest a Judetului Dambovita (centrul zonal Targoviste, centrul zonal Titu si centrul zonal Gaesti)
- *Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa*, situat in incinta Statiei de Tratare Pucioasa, str. Debarcader nr. 1 din orasul Pucioasa, care este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu Certificat de Inregistrare nr. 592/2022 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de nord si nord - est a Judetului Dambovita (centrul zonal Pucioasa, centru zonal Fieni si centrul zonal Moreni)

Laboratoarele de Apa Potabila Targoviste si Pucioasa efectueaza analize organoleptice, fizico-chimice si microbiologice pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei potabile, intr-un sistem al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018.

Pentru asigurarea la cote cat mai inalte a calitatii rezultatelor analizelor, laboratoarele aplica metode de analiza adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza, dispun de personal de management si tehnic competent, care corespunde criteriilor de pregatire, instruire si experienta impuse de standardele de analiza, sunt dotate cu echipamente moderne, etalonate si intretinute conform procedurilor stabilite, sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzatoare standardelor europene.





De asemenea, laboratoarele au un sistem intern de control permanent al calitatii rezultatelor analizelor, prin validari primare si secundare. In acest sens, ele participa cu regularitate la scheme de comparari interlaboratoare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana.

Cele doua laboratoare de analize de apa potabila colaboreaza cu clientii pentru clarificarea cerintelor specificate de acestia si prin regulile lor de functionare si asigura confidentialitatea informatiilor in raport cu alti clienti.

Laboratoarele executa analize, in baza unui Program de monitorizare avizat de catre Directia de Sanatate Publica Dambovita care cuprinde un Plan de prelevare si analiza a probelor de apa pentru fiecare zona de aprovizionare cu apa precum si parametrii pentru care se inregistreaza masuratori in cadrul unui proces continuu de monitorizare in conformitate cu prevederile Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile, in vederea identificarii eventualelor accidentale ale surselor de apa si a asigurarii calitatii apei potabile distribuite populatiei. Scopul este prevenirea imbolnavirilor datorate consumului de apa, prin depistarea din timp si inlaturarea sau limitarea factorilor de risc care ar putea sa modifice calitatea apei si sa afecteze starea de sanatate a consumatorilor.

Lista parametrilor pentru care laboratoarele de apa potabila isi declara competenta:

- Parametrii indicatori: pH, turbiditate, conductivitate, clor rezidual liber, clor rezidual total, duritate totala, fier, oxidabilitate, cloruri, amoniu, culoare, miros, gust, sulfati, mangan, aluminiu, numar de colonii la 22 grade Celsius, numar de colonii la 37 grade Celsius, bacterii coliforme si Clorstridium perfringens;
- Parametrii chimici: nitrati si nitriti;
- Parametrii microbiologici: Escherichia coli si Enterococi intestinali.

### **Verificarea calitatii apei**


Verificarea calitatii apei potabile produse si distribuite este efectuata de catre Directiile de Sanatate Publica Dambovita si Prahova, Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, in baza Planului de monitorizare de audit, atat la iesirea din statia de apa, la robinetul consumatorului cat si la intrarea in cladire, pentru fiecare sistem de alimentare cu apa potabila.

### **Informarea consumatorilor**

Scopul monitorizarii operationale este de a produce periodic informatii despre calitatea organoleptica si microbiologica a apei potabile produse si distribuite si despre eficienta tehnologiei de tratare, in scopul determinarii conformitatii - apa potabila este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor stabiliti prin Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile.

Compania de Apa Targoviste Dambovita comunica rezultatul monitorizarii calitatii apei potabile distribuite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, rezultatele fiind postate pe site-ul [www.catd.ro](http://www.catd.ro).

Laboratorul de Apa Potabila poate efectua analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unei cereri pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratorul de Apa Potabila.



## Calitatea apei uzate

Monitorizarea calitatii apei uzate se realizeaza in sase laboratoare situate in orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Titu, Gaesti si Moreni.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii de apa uzata, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarie a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu.

Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare si a retelelor de canalizare din mediul urban si rural.

Laboratoarele de Apa Uzata aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare/ Buletine de analiza, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare/Buletinul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Laboratoarele de Apa Uzata dispun de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratoarele de Apa Uzata se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti.


Laboratoarele de Apa Uzata pot efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratoarele de Apa Uzata si care se ragaseste si pe site-ul CATD.

Formularul pentru comanda - efectuare analize apa uzata, poate fi completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ([secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro), [laboratorapau@catd.ro](mailto:laboratorapau@catd.ro)) sau adus la biroul Registratura al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. de la sediul central, bld. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratoarelor la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptiionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata:

- Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de Epurare Targoviste Sud;
- Laboratorul de Apa Uzata Fieni, Statia de Epurare Fieni;
- Laboratorul de Apa Uzata Pucioasa, Statia de Epurare Pucioasa;
- Laboratorul de Apa Uzata Moreni, Statia de Epurare Moreni;
- Laboratorul de Apa Uzata Gaesti, Statia de Epurare Gaesti;





- Laboratorul de Apa Uzata Titu, Statia de Epurare Titu.

Raportul de incercare/Buletin de analiza va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata care a preluat comanda, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate.

Contravaloarea raportului de incercare/buletinului de analiza va fi achitata in numerar la casieria de la sediul central al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. sau prin OP, inainte de ridicarea Raportului de incercare/buletinului de analiza.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2018 pentru competenta laboratoarelor de incercari: Certificat de Acreditare nr. LI 953/19.07.2021

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste analizeaza chestionarele de feed-back de la clienti pentru imbunatatirea activitatii.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organisme de acreditare.

Rezultatele monitorizarii sunt evaluate anual si prezentate comparativ cu inregistrarile din anul precedent, astfel:

- *cuantumul penalitatilor percepute CATD a crescut cu 101,34 % in anul 2023 fata de anul 2022*
- se mentine gradul de conformare de 100% la toate statiile de epurare care au fost modernizate prin POS Mediu: Pucioasa, Fieni, Targoviste Sud, Titu, Gaesti, Moreni;

## **RAPORT PRIVIND PERFORMANTA DE MEDIU A COMPANIEI DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**


Compania de Apa Targoviste Dambovita SA evalueaza anual performantele sale de mediu in conformitate cu obiectivele de mediu stabilite in viziunea, misiunea, politica si angajamentul managementului companiei.

In acest sens compania de apa are stabilite obiective privitor la autorizarea tuturor activitatilor care necesita autorizare, monitorizarea factorilor de mediu, tinerea sub control a aspectelor de mediu semnificative, gestionarea deeurilor generate de activitatile companiei, controlul riscurilor si identificarea oportunitatilor referitoare la aspectele sale de mediu, obligatiile sale de conformare toate acestea pentru a atinge performantele propuse.

Pentru aceasta sunt alocate resurse, sunt stabilite responsabilitati si termene de realizare.

### **1. Activitatea de autorizare**





In anul 2023 au fost solicitate autorizatii pentru toate sistemele de alimentare cu apa si canalizare preluate in gestiune si totodata pentru toate activitatile ale 503 caror acte de reglementare au expirat in anul 2022 .

In tabel sunt prezentate sintetic numarul de autorizatii sanitare, de mediu si gospodaria apelor aflate in lucru si emise: -

An 2023			
Autorizatii	Nr. total autorizatii	nr. autorizatii aflate in lucru	nr. autorizatii valabile
MEDIU	68	20	48
DECIZII		48	48
GOSPODARIRE A APELOR	67	16	51
SANITARE DE FUNCTIONARE/VIZE	63	38	26

## 2. Activitatea de monitorizare

In conformitate cu cerintele stabilite in actele de reglementare in cadrul companiei de apa se monitorizeaza:

- calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa;
- calitatea aerului (emisii boiler + instalatii de cogenerare) in cazul Statiei de Epurare Targoviste Sud;
- calitatea apei din panza freatica in cazul Statiei de Epurate Targoviste Sud

### 2.1 Calitatea apelor uzate evacuate din statiile de epurare in cursurile de apa

In anul 2023 Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. a monitorizat calitatea apelor uzate epurate evacuate in resursele de apa din statiile de epurare aflate in functiune


**Obligatii de conformare:** calitatea efluentului evacuat din cele 33 statii de epurare in functiune trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise din autorizatiile de mediu;

**Raportare:** sunt raportate la Agentia pentru Protectia Mediului rezultatele monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate cu frecventa stabilita in autorizatiile de mediu;

**Concluzii:**

- au fost monitorizate 33 statii de epurare dintr-un total de 37 de statii; pentru 27 de statii de epurare gradul de conformare a fost de 100%
- 4 statii de epurare nu au fost monitorizate , sunt nefunctionale-lipsa racorduri;
- Pentru depasirile de poluanti inregistrate au fost platite penalitati; cuantumul penalitatilor percepute de catre Apele Romane a crescut in anul 2023 cu 101,349% fata de anul 2022;

### 2.2 Calitatea aerului



**Obligatiile de conformare:** *calitatea emisiilor in atmosfera trebuie sa se incadreze in limitele maxim admise prevazute de Ord. 462/93, anexa2*

**Raportarea:** anual la Agentia pentru Protectia Mediului

Emisiile dirijate in atmosfera din instalatiile de ardere se monitorizeaza cu o frecventa anuala numai pentru Statia de Epurare Targoviste Sud, conform cerintei din autorizatia de mediu.

**Concluzie:** *in anul 2023* parametrii analizati se incadreaza in limitele de emisie autorizate

### **2.3 Calitatea apei din panza freatica**

**Obligatiile de conformare:** pentru a evalua impactul produs de activitatea de epurare a statiei Targoviste Sud asupra apei din panza freatica in autorizatia de gospodarire a apelor s-a stabilit obligatia executarii unui foraj de monitorizare si obligatia monitorizarii calitatii apei din panza freatica amonte si aval de statie.

Pentru aceasta in anul 2023 s-a monitorizat o fantana din amonte de statia de epurare si forajul executat in incinta statiei de epurare Targoviste Sud.

In autorizatia de gospodarire a apelor sunt stabiliti 16 indicatorii ce trebuie monitorizati cu frecventa - bianuala.

**Raportare :** la SGA Dta

**Concluzie:** activitatea de epurare din statia Targoviste Sud nu are impact asupra calitatii apei din panza freatica

### **3. Aspecte de mediu**

Pentru evaluarea impactului produs de activitatile companiei, pentru sistemele preluate in gestiune in anul 2023 si pentru cele puse in functiune in anul 2023, Biroul Mediu Reglementari a efectuat analiza de mediu, s-au identificat aspectele de mediu semnificative urmand a fi actualizata lista aspectelor semnificative de mediu.

La sfarsitul anului 2023 in urma evaluarii aspectelor de mediu identificate au fost stabilite urmatoarele aspecte de mediu semnificative:

- Statia de Epurare Corbii Mari: evacuare necontrolata de ape uzate pe sol in incinta statiei de epurare;
- statiile de epurare Morteni, Matasaru, Finta: evacuare necontrolata de ape uzate pe sol;
- retelele de canalizare din localitatile Razvad si Aninoasa, Statia de Epurare Targoviste Nord: evacuari necontrolate de ape uzate in caz de crestere a debitelor de ape uzate colectate ca urmare a dezvoltarii zonei; evacuare de ape uzate insuficient epurate- SE Targoviste Nord;


Au fost mentinute aspectele de mediu semnificative:

- colector str. Zorilor, Pucioasa: deversari accidentale de apa uzate ca urmare a subdimensionarii colectorului in conditii de precipitatii abundente;
- pentru statiile de epurare Branesti, Vulcana Pandele: evacuare de apa insuficient epurata, colmatare retele de canalizare si evacuare necontrolate pe sol de ape uzate in caz de avarii pompe ( retele de canalizare Pucioasa si Vulcana Pandele);

Pentru sistemele de alimentare cu apa nu au fost identificate aspecte de mediu semnificative.

Pentru aspectele de mediu semnificative mentinute au fost stabilite actiuni, riscuri si oportunitati si au fost aduse la cunoastinta sefilor punctelor de lucru pentru a fi tinute sub control.

- Pentru colectorul de canalizare colmatat din zona Trainica Pucioasa si a deversarilor de apa uzate neepurate in Bizdidel in situatii de precipitatii abundente s-au luat masuri in anul 2023 si anii precedenti



de decolmatare colector, s-a inchiriat un echipament pentru efectuarea acestei operatiuni, in urma careia s-a marit capacitatea de transport a apelor uzate prin colector catre statia de epurare Pucioasa;

- In cazul Statiei de Epurare Vulcana Pandele - Sectia Pucioasa s-au inregistrat si in anul 2023 depasiri ale concentratiilor de poluanti ( lunile ian-iunie 2023 si au fost platite penalitati pentru depasirile inregistrate; In cazul statiei de epurare Branesti - Sectia Pucioasa s-au inregistrat in anul 2023 depasiri ale concentratiilor de poluanti numai in luna ianuarie 2023 .

#### **4.GESTIUNEA DESEURILOR**

In cadrul companiei de apa sunt identificate si codificate deseurile generate de catre activitatile/procesele companiei, se tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor legale si se fac raporari la Agentia pentru Protectia Mediului, sunt incheiate contracte cu operatori autorizati pentru colectarea, valorificarea si eliminarea deseurilor si se respecta prevederile legale referitor la persoana care gestioneaza deseurile.

Prezentare sintetica a activitatii de gestionare a deseurilor din anul 2023 comparativ cu anul 2022 :

- costurile cu eliminarea deseurilor au crescut cu 102.931% in anul 2023;
- sumele incasate din valorificarea deseurilor au crescut cu 70,44% in anul 2023 ;
- cantitatile de deseuri colectate separat: hartie, plastic si sticla au crescut in anul 2023.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,**

**Tutuianu Ioan**